



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru <http://www.pojtest.ru>

17.08.2015 № 16-1-4-992

ООО «НПО Спектрон»

На № 05/04 от 27.04.2015  
№ 16/04 от 05.05.2015  
№ 16/06 от 18.06.2015

Генеральному директору  
А.В. Гвоздыреву

О распространении действия сертификата

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,  
г. Екатеринбург, Россия, 620072  
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию производимых Вашим предприятием извещателей пожарных пламени многодиапазонных ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 в модификациях «Спектрон-601-С», «Спектрон-601-Exi-С», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 4, извещение СПЕК 235 от 27.04.2015); в модификациях «Спектрон-601-Exd-M-NART/Modbus», «Спектрон-601-Exd-N-NART/Modbus» (СПЕК.425248.600 ТУ изм. 5, извещение СПЕК 236 от 05.05.2015); в модификациях «Спектрон-601-Exd-S-M», «Спектрон-601-Exd-S-N», «Спектрон-601-Exd-S-M-NART/Modbus», «Спектрон-601-Exd-S-N-NART/Modbus», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 7, извещение СПЕК 240 от 18.06.2015) сообщая следующее:

Проведенный анализ изменений (изменен тип фотоприемника, введена функция предварительного обнаружения пламени) и проведенные сертификационные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 12931 от 30.07.2015 г.) позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:


1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02401 от 06.06.2013 на извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 в модификациях «Спектрон-601-С», «Спектрон-601-Exi-С», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 4); в модификациях «Спектрон-601-Exd-M-NART/Modbus», «Спектрон-601-Exd-N-NART/Modbus» (СПЕК.425248.600 ТУ изм. 5);



в модификациях «Спектрон-601-Exd-S-M», «Спектрон-601-Exd-S-H», «Спектрон-601-Exd-S-M-HART/Modbus», «Спектрон-601-Exd-S-H-HART/Modbus», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 7.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 426-ОС/ИК от 06.06.2013 г.

Заместитель руководителя  
ОС «ПОЖТЕСТ»

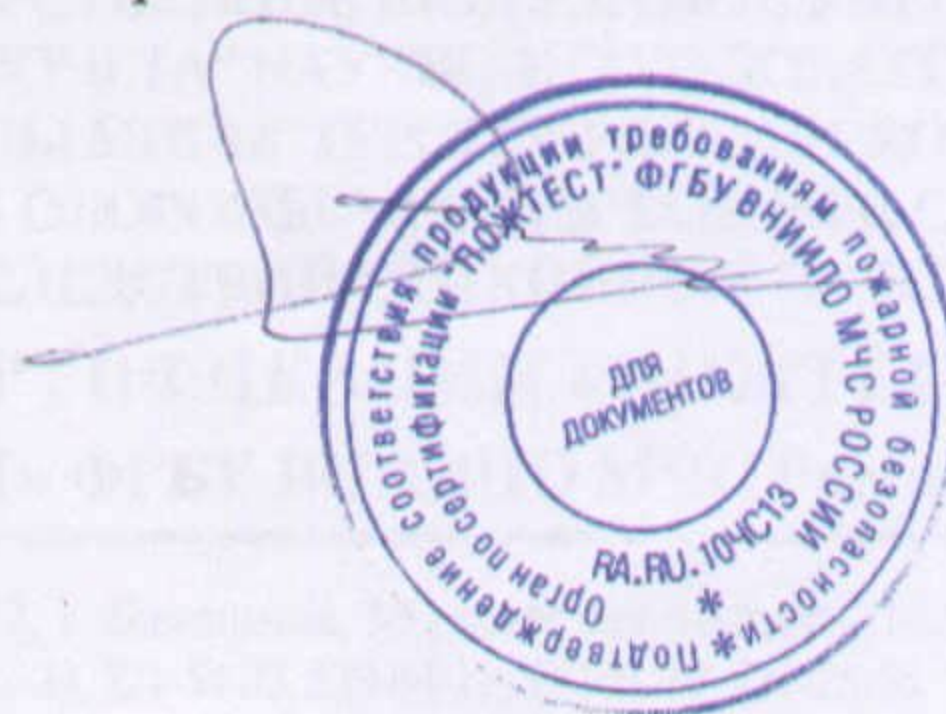

А.Н. Стрекалев